



(quote in mm)

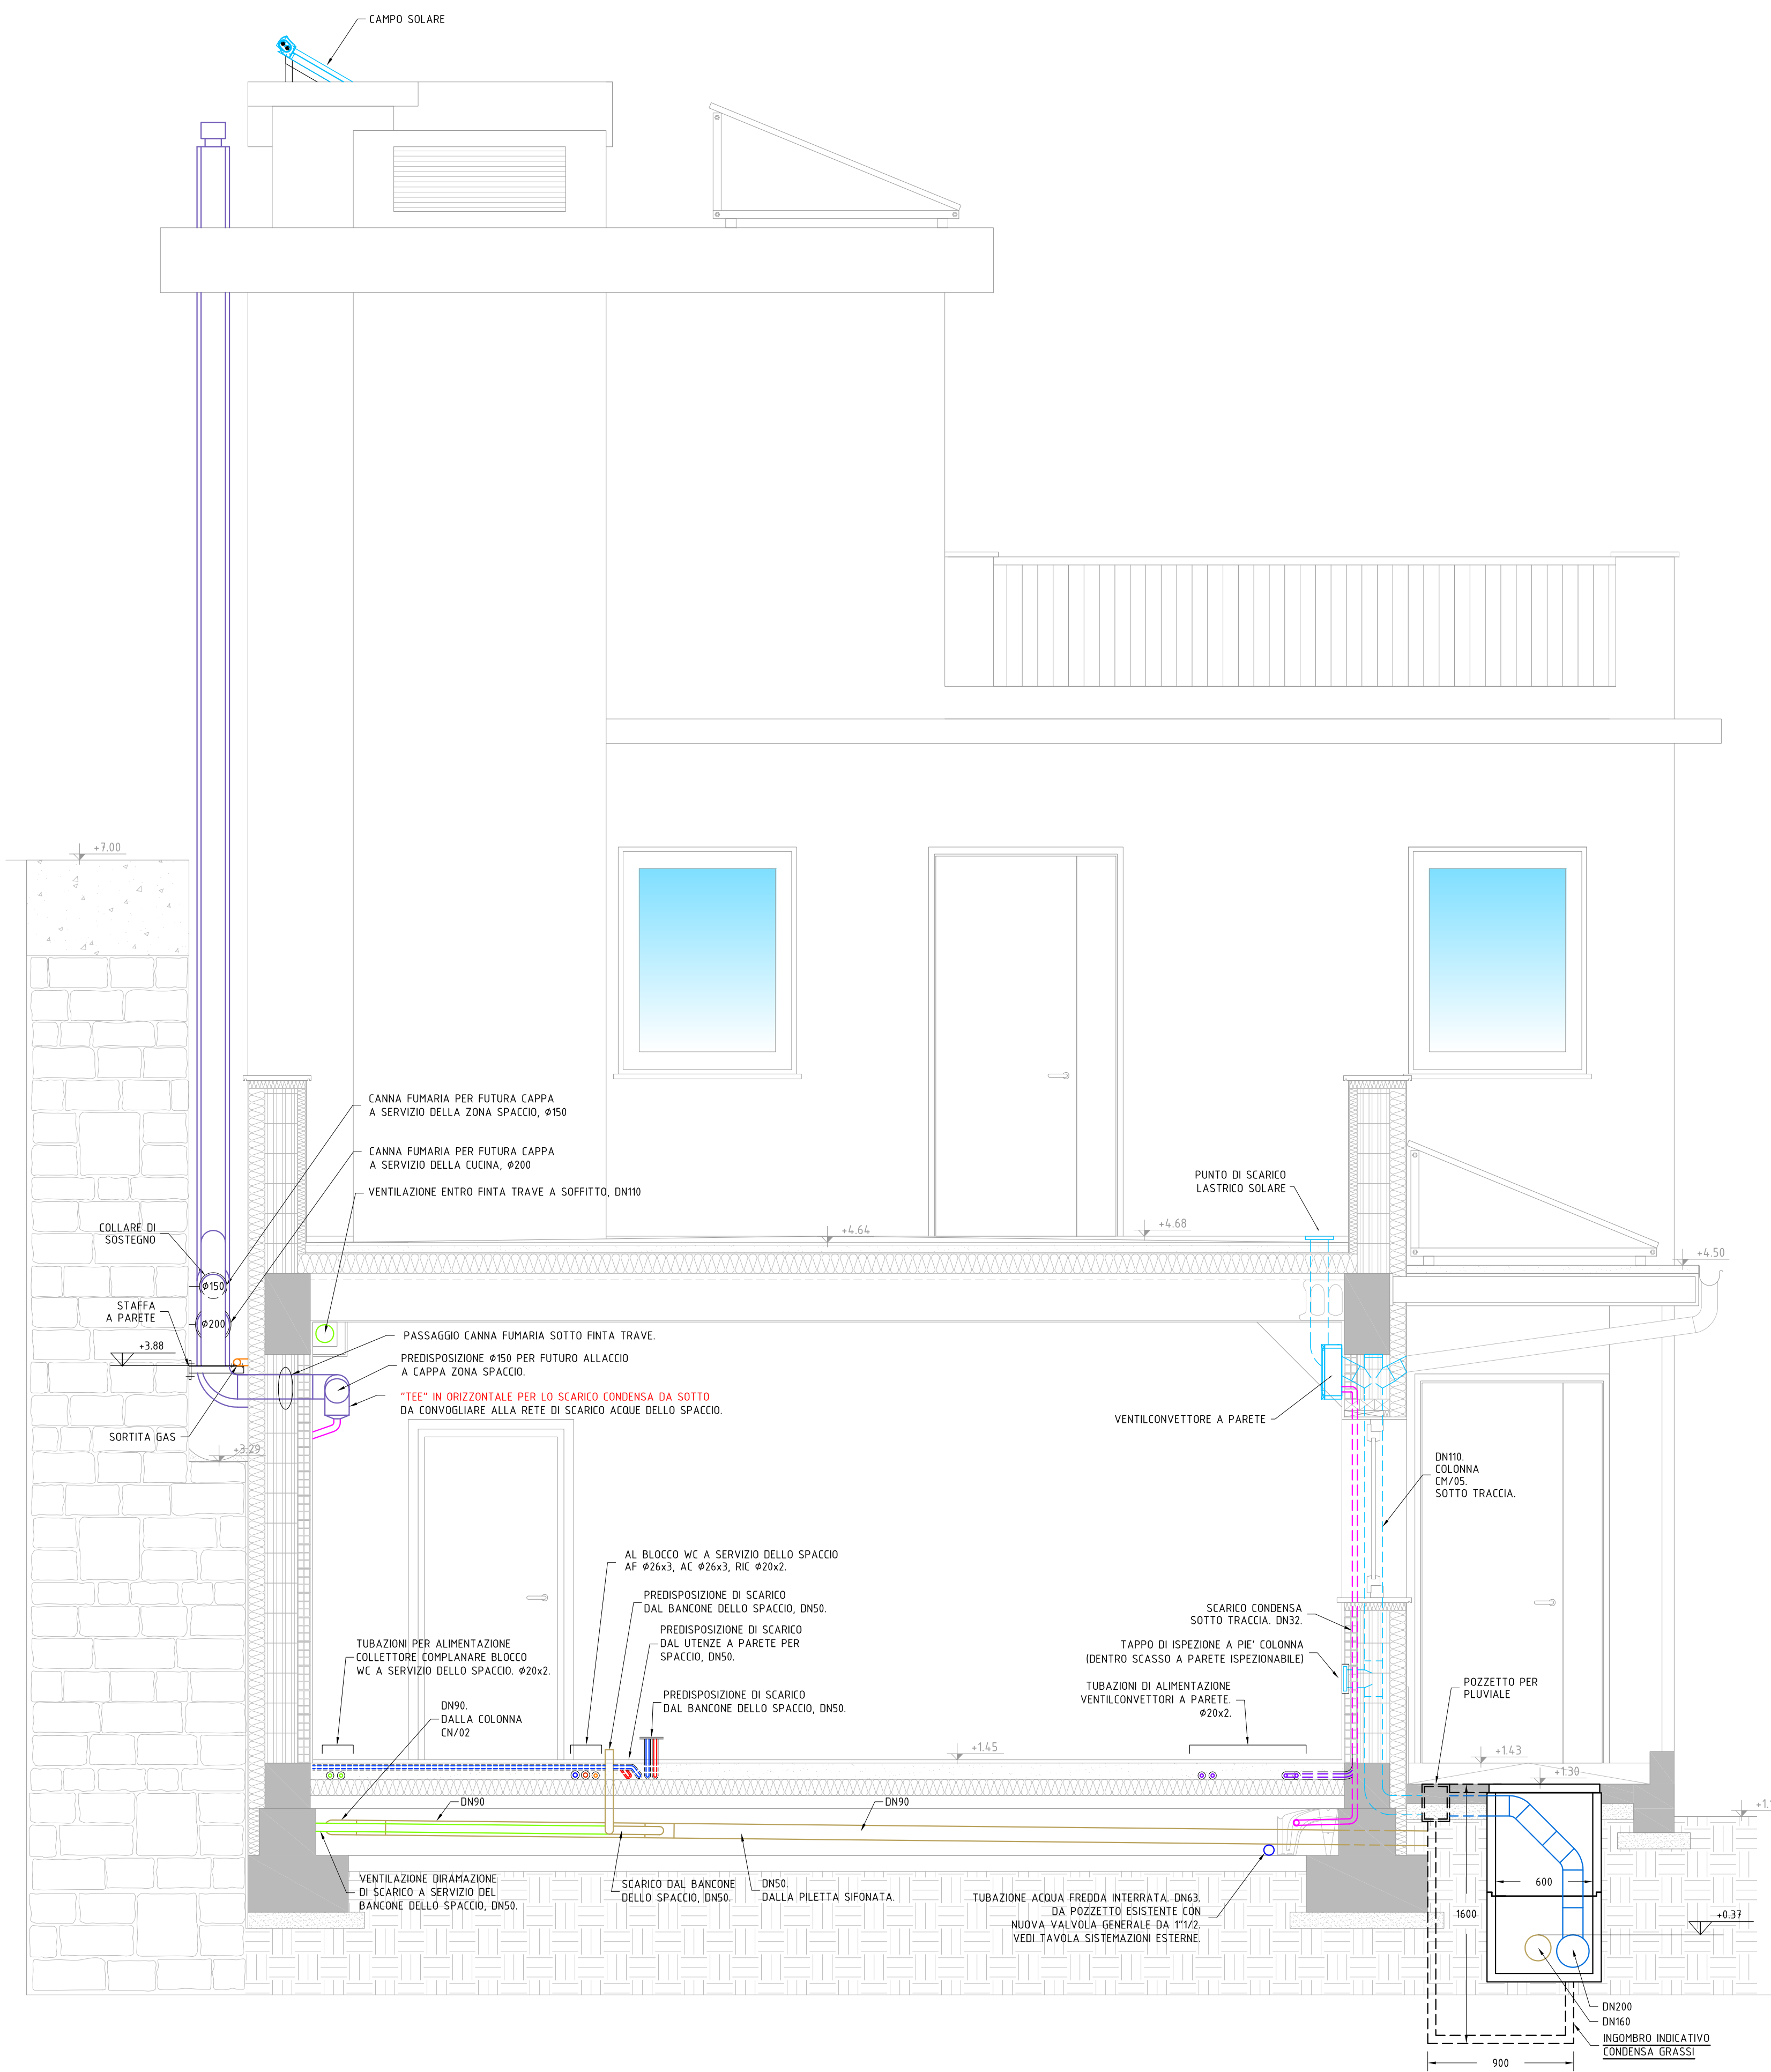


(quote in mm)

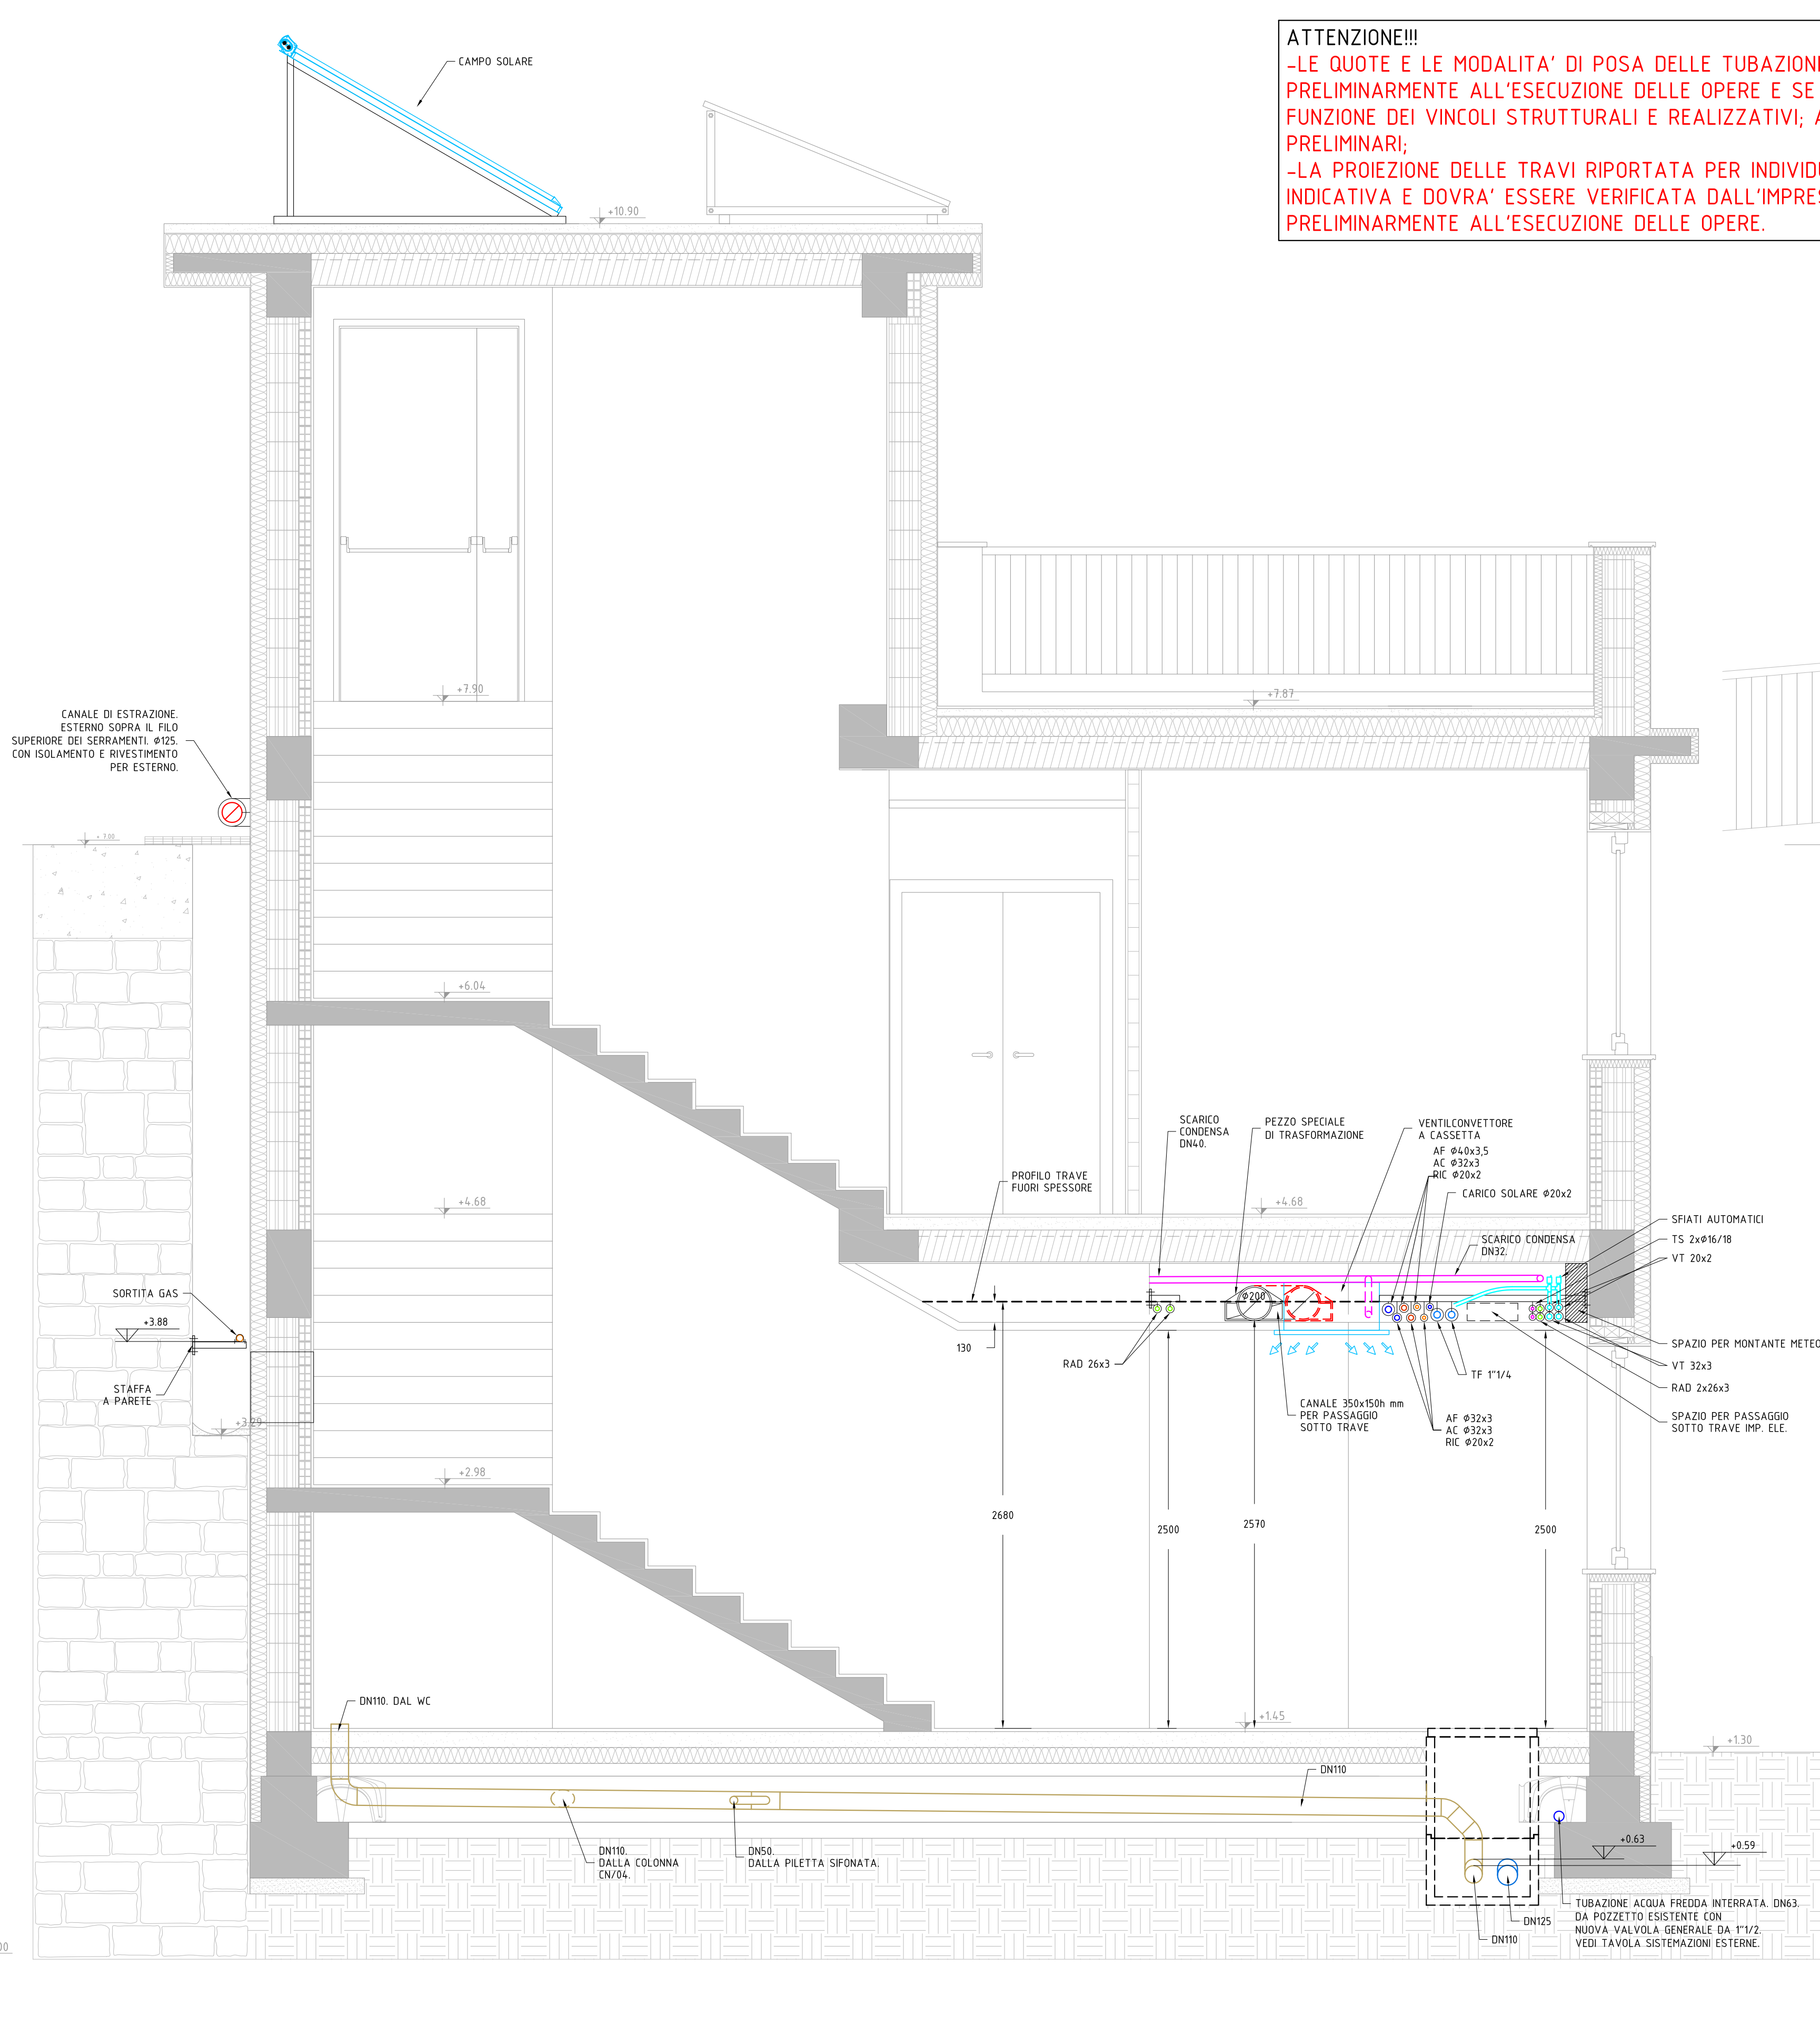

LE QUOTE E LE MODALITA' DI POSA DELLE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SE NECESSARIO DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE IN FUNZIONE DEI VINCOLI STRUTTURALI E REALIZZATIVI; A TAL PROPOSITO, PER AGEVOLARE LE VERIFICHE PRELIMINARI,

-LA PROIEZIONE DELLE TRAVI RIPORTATA PER INDIVIDUARE POSSIBILI CRITICITA' E' PURAMENTE INDICATIVA E DOVRA' ESSERE VERIFICATA DALL'IMPRESA, SUL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE PRELIMINARMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE.

(quote in mm)

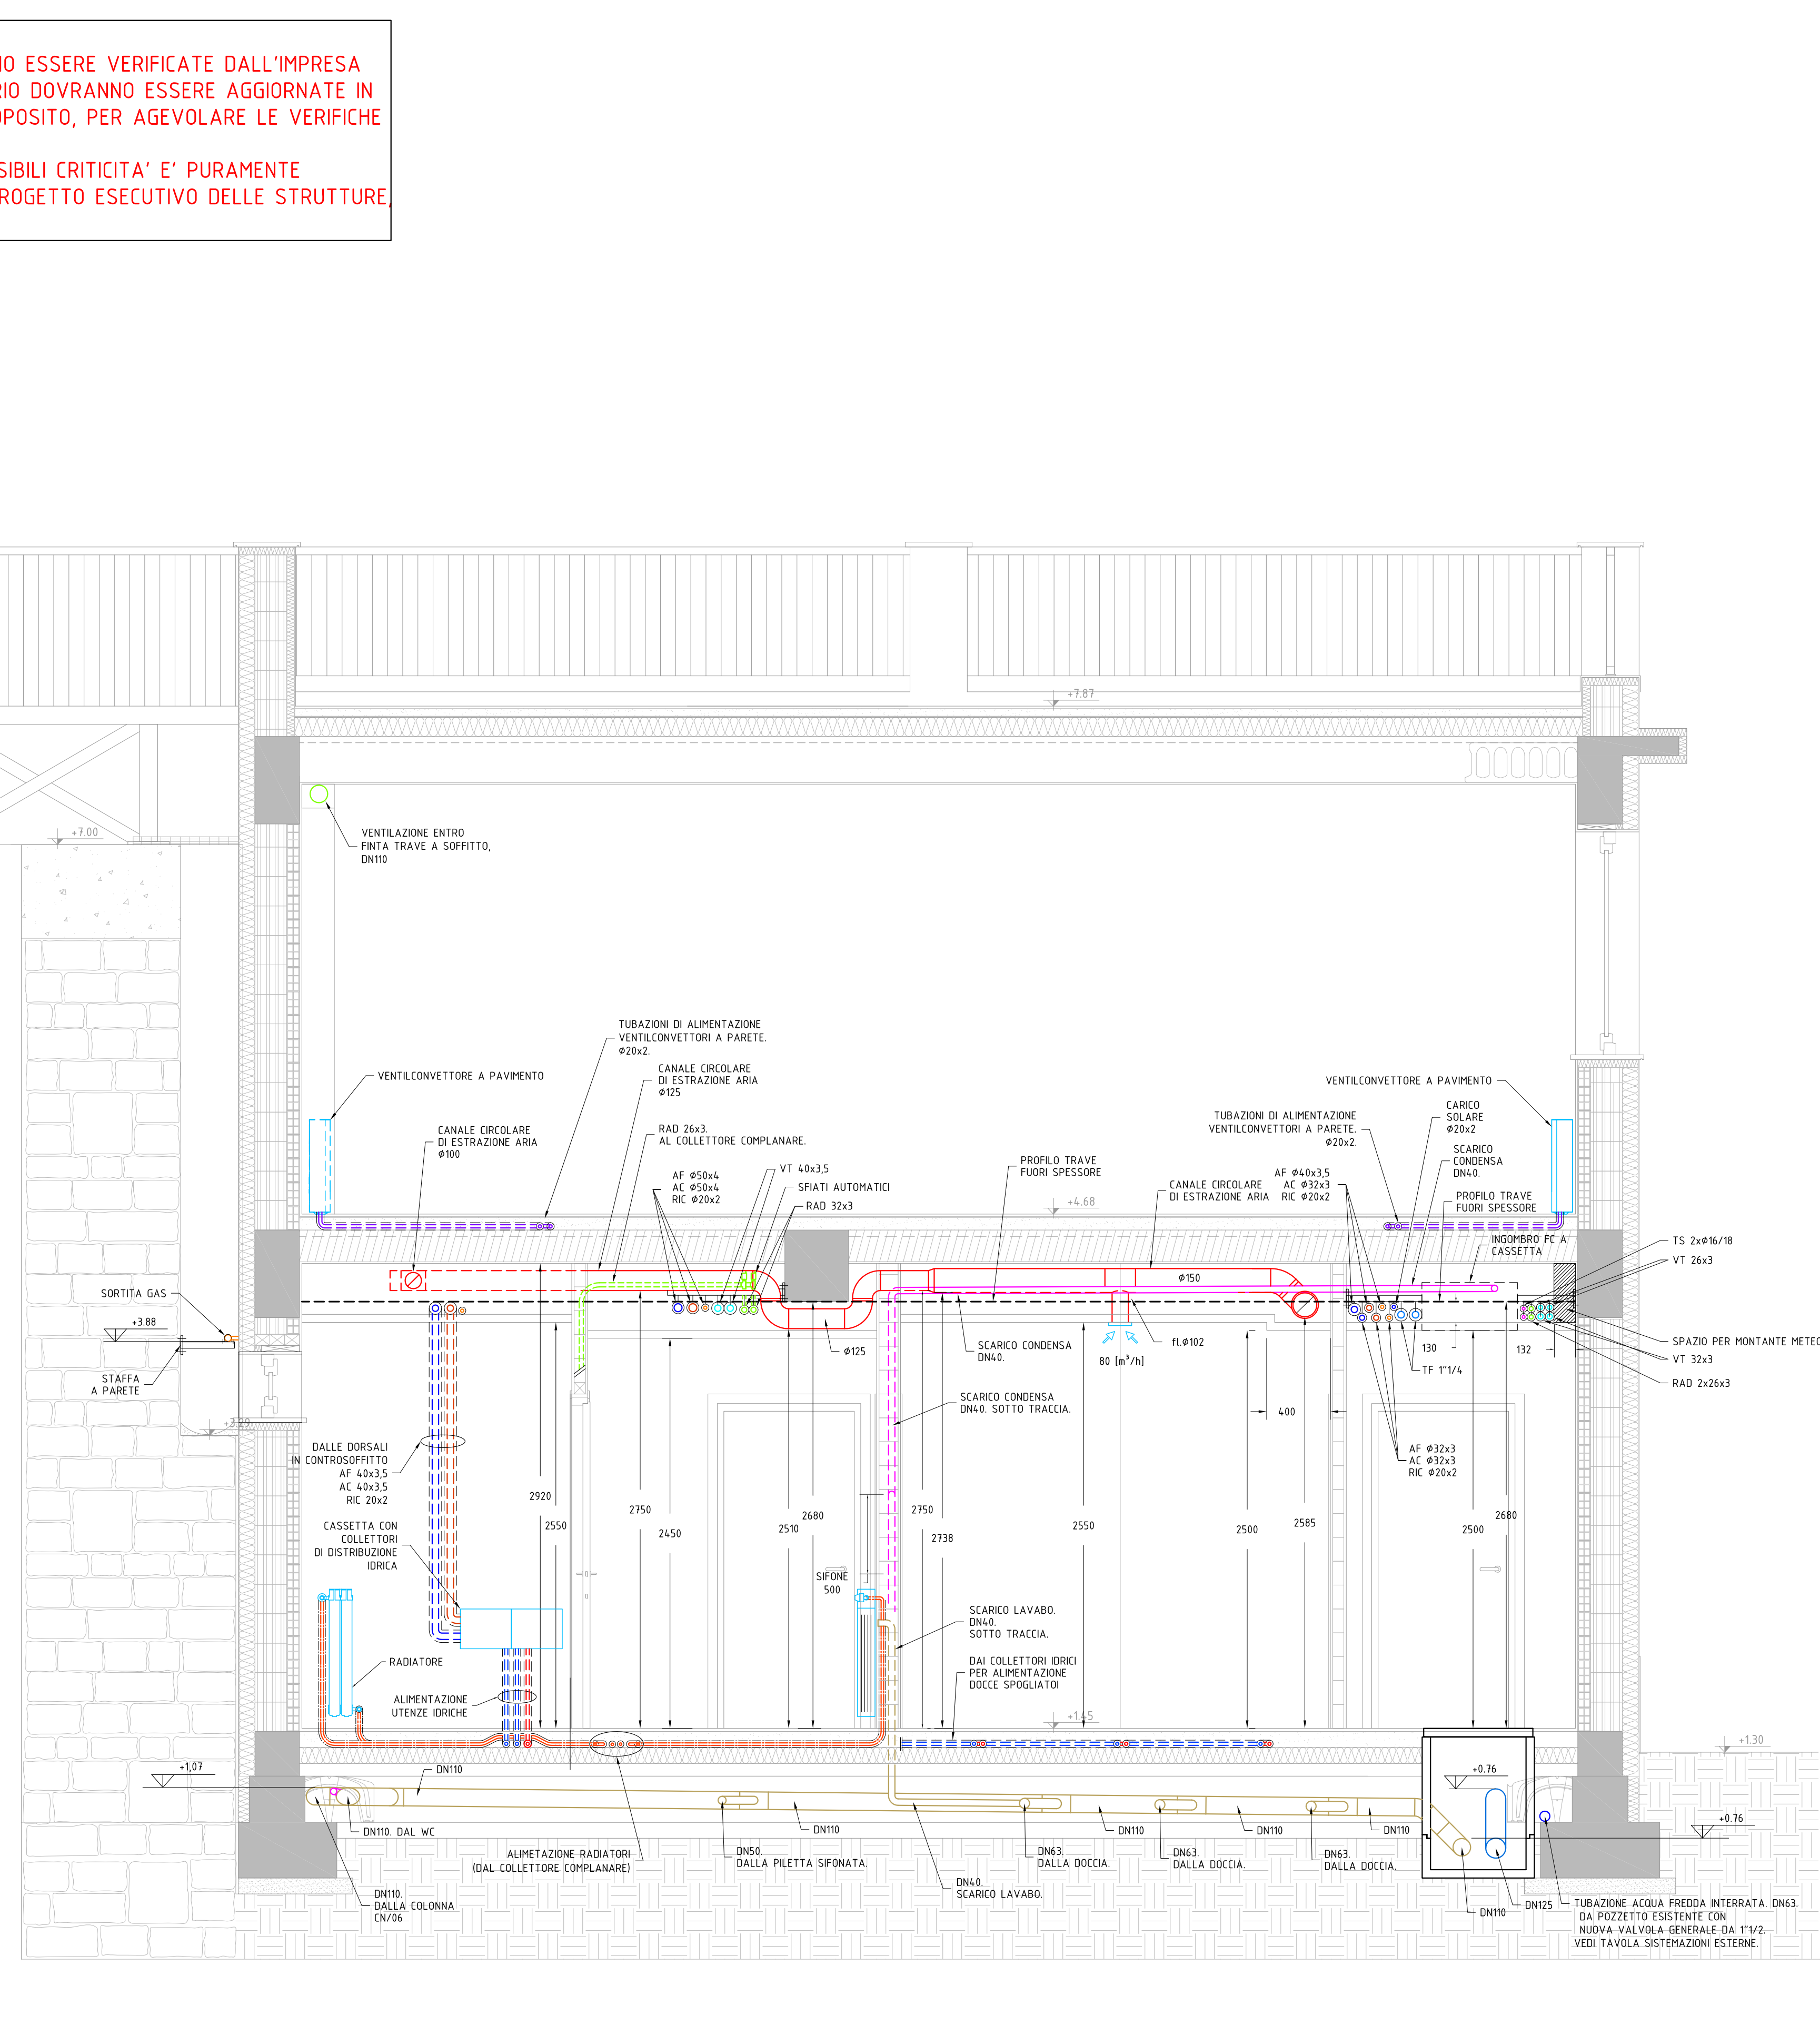

CANALE SUB-ORIZZONTALE: sp. 35 mm
A P.E.D. SUFFICIENTE PER LA
VENTILAZIONE DEL PAGAGGERO
DIM. NETTE 170x400 mm
SUP. UTILE: MIN. 0,39 mq

+4.68

(CRUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA IMPIANTO SOLARE TERMICO) (DSF -T51)
 (CRUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA IMPIANTO TERMOELETTRICO) (DSF -T52)
 (CRUITO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA/REFRIGERATA IMPIANTO TERMOELETTRICO) (DSF -T53)
 (CRUITO TERMICO RADIATORI MANDATA E RITORNO: DSF -RAD1)
 (CRUITO TERMICO VENTILCONVETTORI MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA / REFRIGERATA) (DSF -V51)
 (CRUITO TERMICO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA - TRATTO DA COLLETTORI A RADIATORI.
 (CRUITO TERMICO MANDATA E RITORNO ACQUA CALDA / REFRIGERATA - TRATTO DA COLLETTORI A VENTILCONVETTORI.
 TUBAZIONE IMPIANTO GAS METANO.
 TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE, GRIGIE E SAPONATE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI.
 TUBAZIONE DI SGARCO CONCRETA ALL'INTERNO DEI FABBRICATI.
 TUBAZIONE DI VENTILAZIONE SCARICHI.
 TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI.
 TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE NERE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.
 TUBAZIONE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO.
 TUBAZIONE IMPIANTO IBRIDO SANTARIO ACQUA FREDDA - DERIVAZIONE DA CRUITO ESISTENTE
 TUBAZIONE CRUITO DISCARICANTE FREDDO - DISTRIBUZIONE FINE AI COLLETTORI ERORI.
 TUBAZIONE CRUITO DISCARICANTE FREDDO - DISTRIBUZIONE FINE AI COLLETTORI IBRICI.
 TUBAZIONE (CRUITO BURELLO DISCARICANTE CALDO - DISTRIBUZIONE FINE AI COLLETTORI IBRICI.
 TUBAZIONE CRUITO DISCARICANTE FREDDO - DISTRIBUZIONE FINE AI COLLETTORI DISRORI.
 TUBAZIONE CRUITO DISCARICANTE CALDO - DISTRIBUZIONE DA COLLETTORI AI APPARECCHI SANTARI
 TUBAZIONE CRUITO DISCARICANTE CALDO - DISTRIBUZIONE DA COLLETTORI AI APPARECCHI SANTARI

L'IMPRESA DOVRA' PRELIMINARMENTE VERIFICARE LE QUOTE DI POSA DEI CONTROSOTTITI, SULLE TAVOLE ARCHITETTONICHE ESECUTIVE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO; IL TUTTO AL FINE DI GARANTIRE LA POSA DEGLI IMPIANTI MECCANICI PREVISTI. SE NECESSARIO, PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE DERIVANTI IN PARTICOLARE DA VINCOLI STRUTTURALI, L'IMPRESA POTRA' PROPORRE ALLA DIREZIONE LAVORI SOLUZIONI DI POSA DEGLI IMPIANTI ALTERNATIVE.

